Mainova
Strom Erdgas Wärme Wasser

Vorlauftemperaturen gelten ab Übergabestelle mit Toleranz ± 2 K

H 027: Heizzentrale Parkstadt (Unterliederbach)

Stand 07/2003

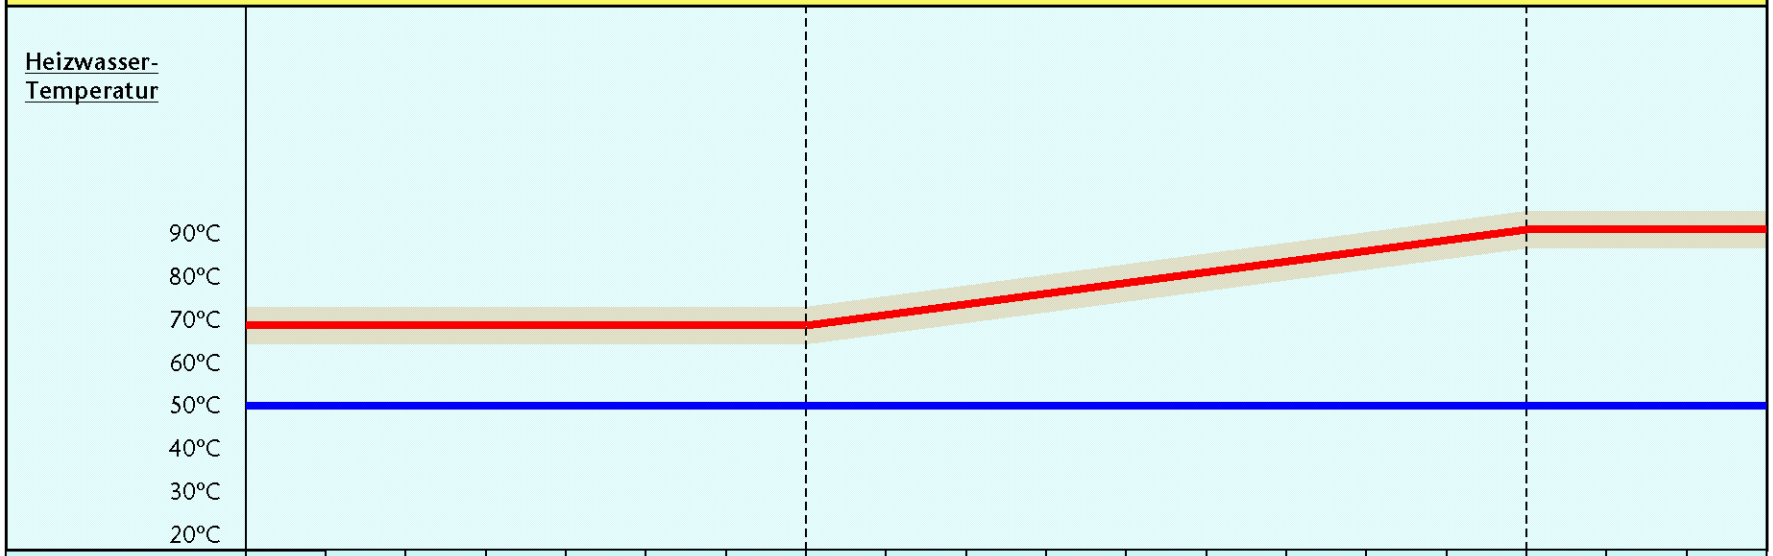

Außentemperatur	+20°C	+18°C	+16°C	+14°C	+12°C	+10°C	+8°C	+6°C	+4°C	+2°C	±0°C	-2°C	-4°C	-6°C	-8°C	-10°C	-12°C	-14°C	-16°C
Vorlauf primär (°C)	70,0°	70,0°	70,0°	70,0°	70,0°	70,0°	70,0°	72,0°	74,0°	76,0°	78,0°	80,0°	82,0°	84,0°	86,0°	88,0°	90,0°	90,0°	90,0°
Rücklauf primär max.	50,0°	50,0°	50,0°	50,0°	50,0°	50,0°	50,0°	50,0°	50,0°	50,0°	50,0°	50,0°	50,0°	50,0°	50,0°	50,0°	50,0°	50,0°	50,0°