



Raumbedarf für Übergabestation

Dampf / Kondensat

Anschlussgröße bis 2.999KW

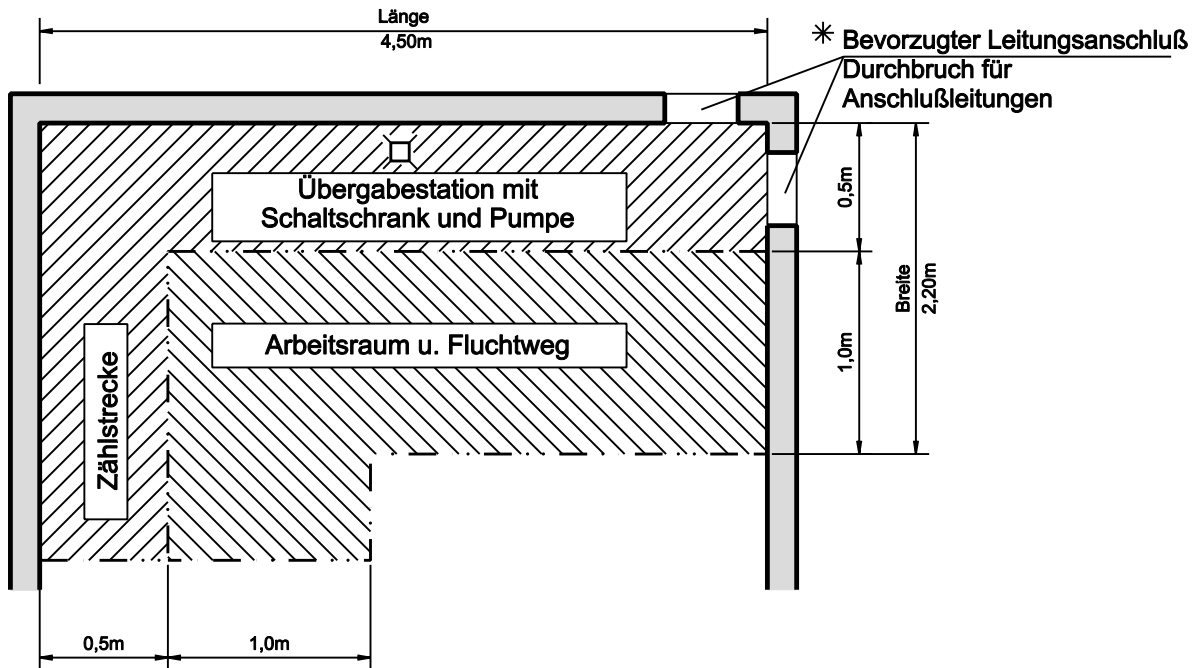

Anschlussgröße ab 3.000KW

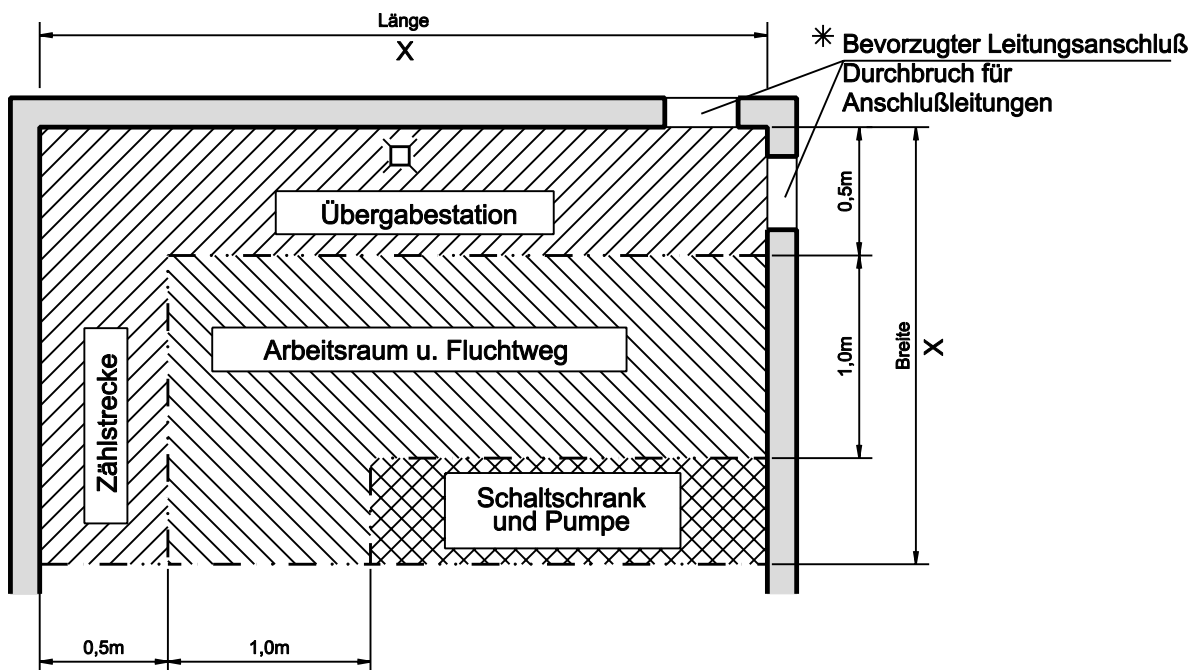

* Durchbrüche bzw. Kernbohrungen sind nach Angaben der MAINOVA AG bauseits herzustellen.

X Größe auf Anfrage

Stand: 05.12.04

Anlage 5



Tel.: 069-213-26553

Fax: 069-213-22073

Platzbedarf
Hausstation - Dampf
Übergabestation mit Kondensatrückführung