Mainova
Strom Erdgas Wärme Wasser

Vorlauftemperaturen gelten ab Übergabestelle mit Toleranz ± 2 K

# H 027: Heizzentrale Parkstadt (Unterliederbach)

Stand 07/2003

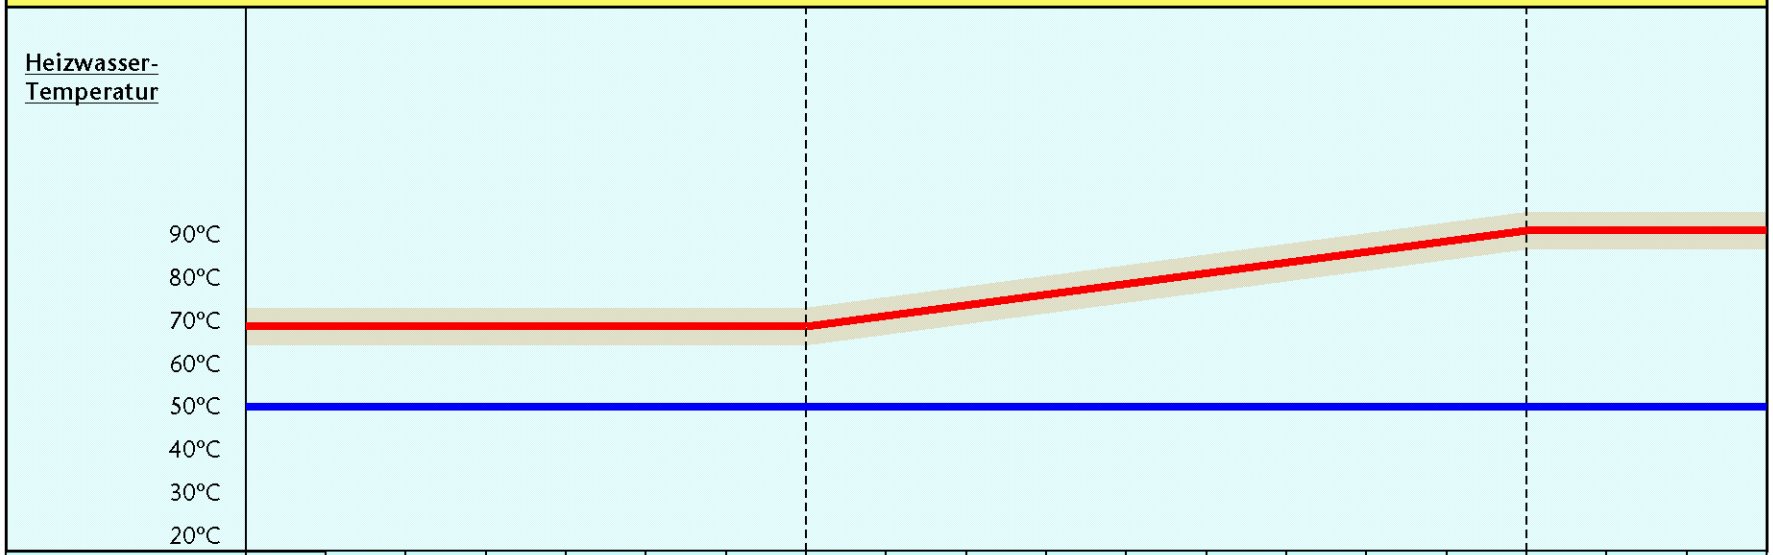


| Außentemperatur | +20°C | +18°C | +16°C | +14°C | +12°C | +10°C | +8°C | +6°C | +4°C | +2°C | ±0°C | -2°C | -4°C | -6°C | -8°C | -10°C | -12°C | -14°C | -16°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlauf primär (°C) | 70,0° | 70,0° | 70,0° | 70,0° | 70,0° | 70,0° | 70,0° | 72,0° | 74,0° | 76,0° | 78,0° | 80,0° | 82,0° | 84,0° | 86,0° | 88,0° | 90,0° | 90,0° | 90,0° |
| Rücklauf primär max. | 50,0° | 50,0° | 50,0° | 50,0° | 50,0° | 50,0° | 50,0° | 50,0° | 50,0° | 50,0° | 50,0° | 50,0° | 50,0° | 50,0° | 50,0° | 50,0° | 50,0° | 50,0° | 50,0° |